
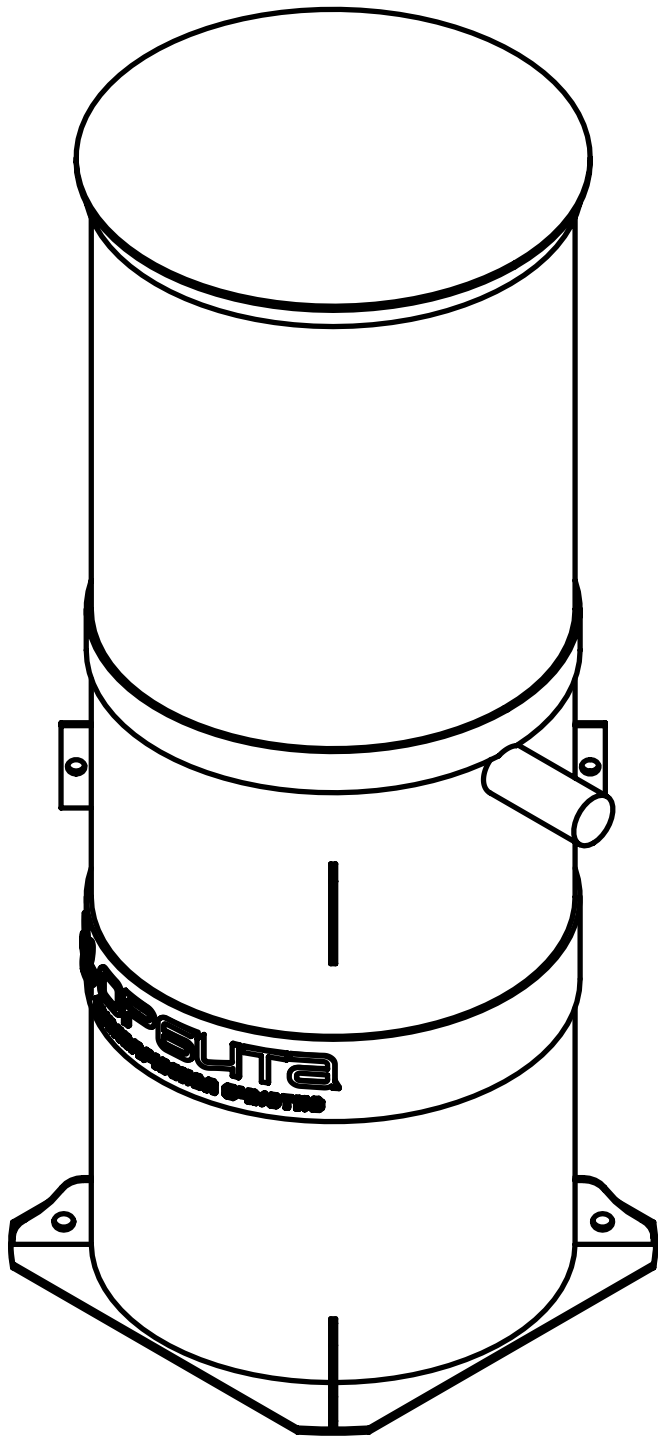



ЭКОЗ.1200.2646.001

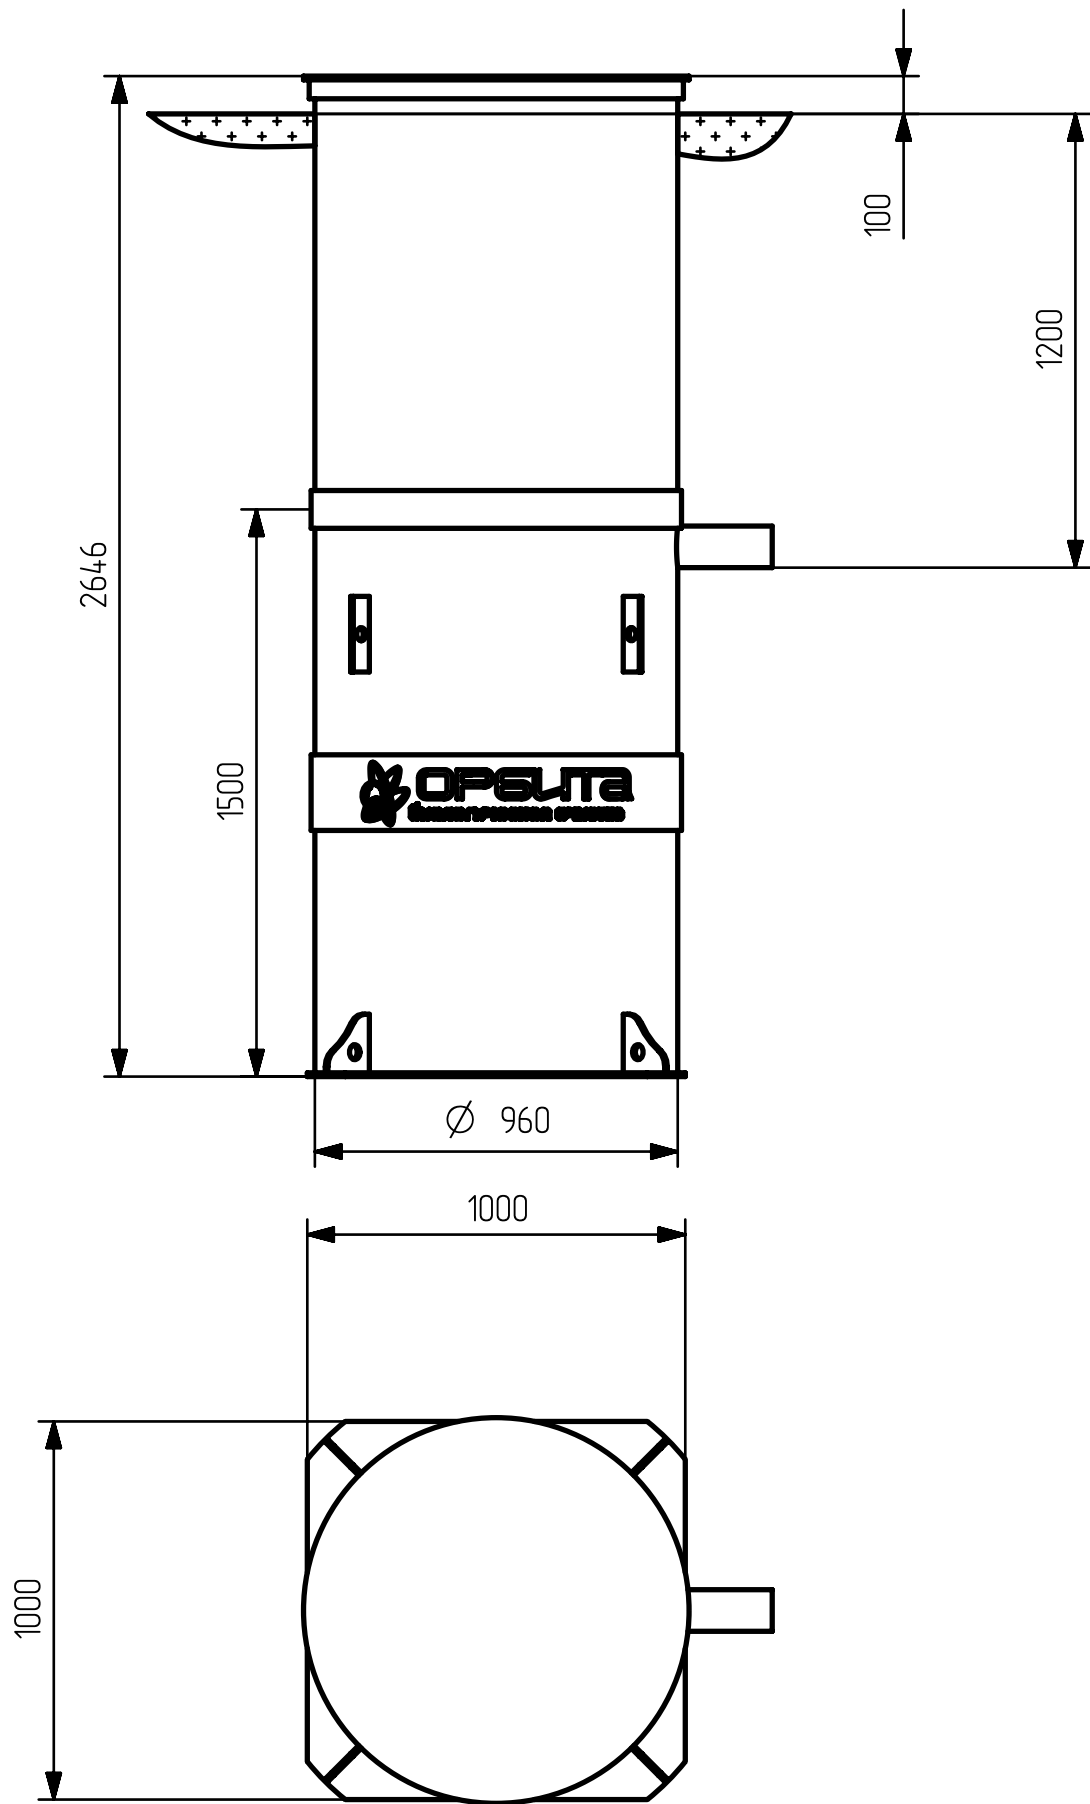

					ЭКОЗ.1200.2646.001			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОРБИТА ЭКО-3 1200	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.		Спраб. №		Подп. и дата		Взам. инб. №		Инб. № дубл.		Подп. и дата		Инб. № подл.	

ЭКОЗ.1200.2646.001

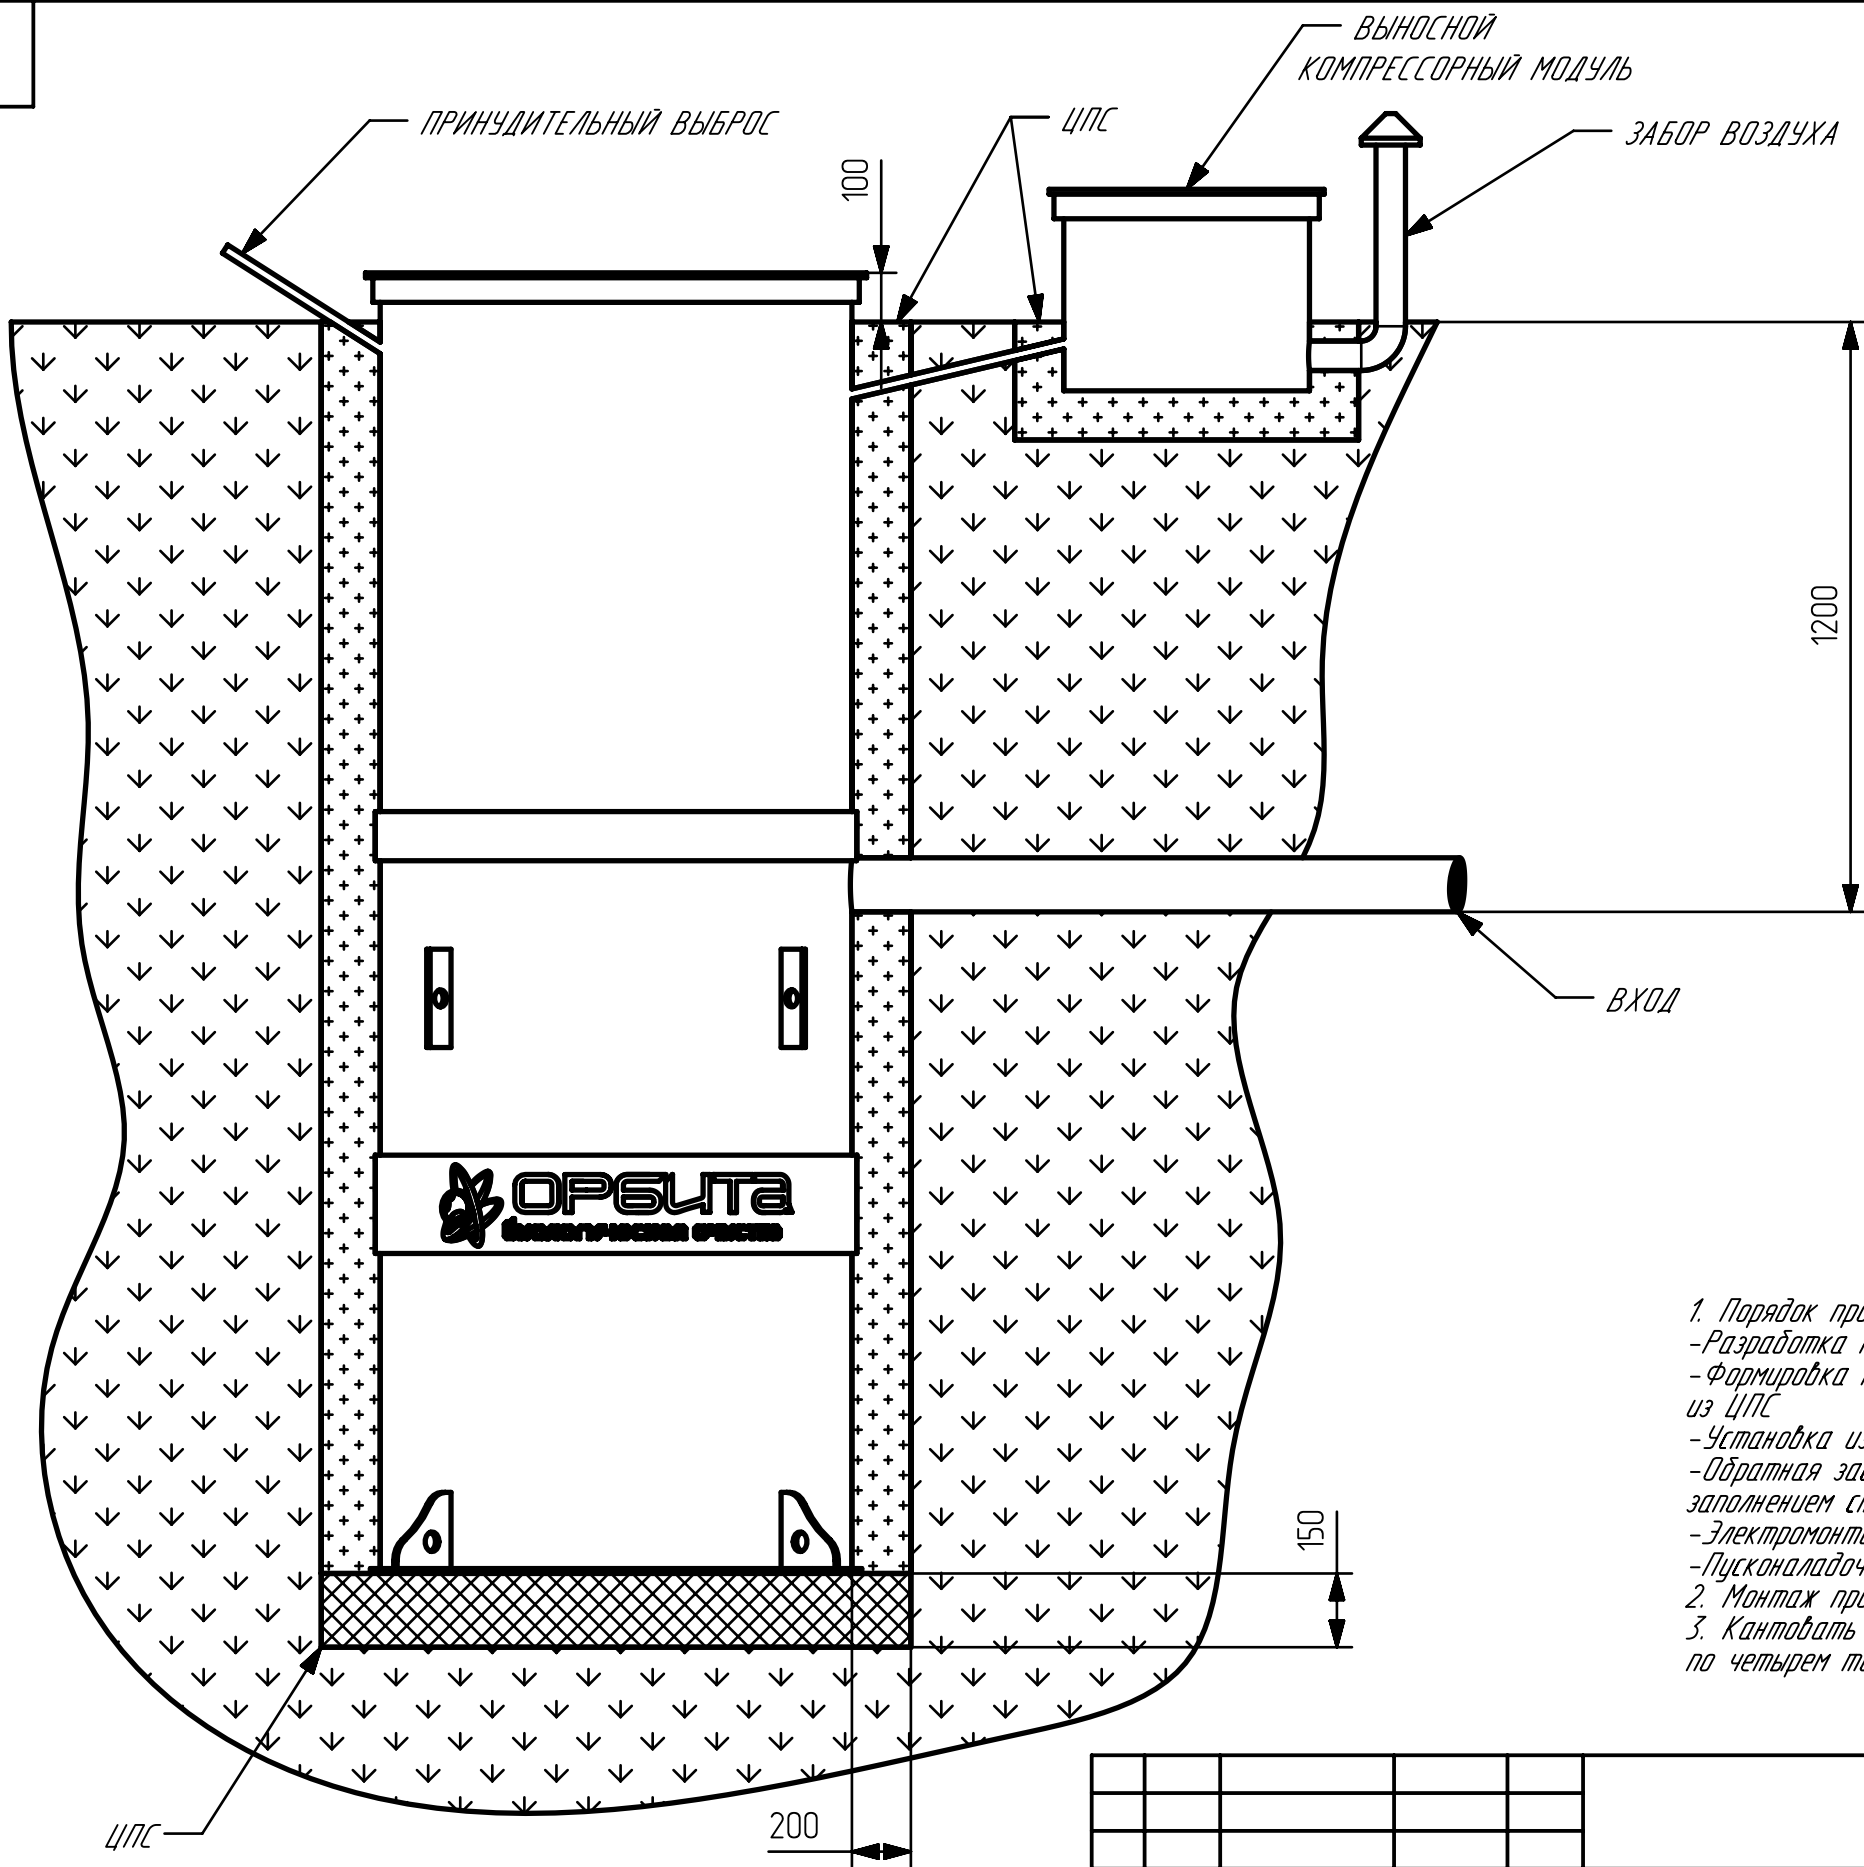

- Порядок проведения монтажных работ:
 - Разработка котлована
 - Формировка подушки 150 мм с послойной трамбовкой из ЦПС
 - Установка изделия
 - Обратная засыпка ЦПС с одновременным заполнением станции водой
 - Электромонтажные работы
 - Пусконаладочные работы
- Монтаж производить квалифицированным персоналом
- Кантопать допускается за специальный крепеж по четырем точкам

					ЭКОЗ.1200.2646.001			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОРЕБИТА ЭКО-3 1200 СХЕМА МОНТАЖА СТАНЦИИ	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.								