
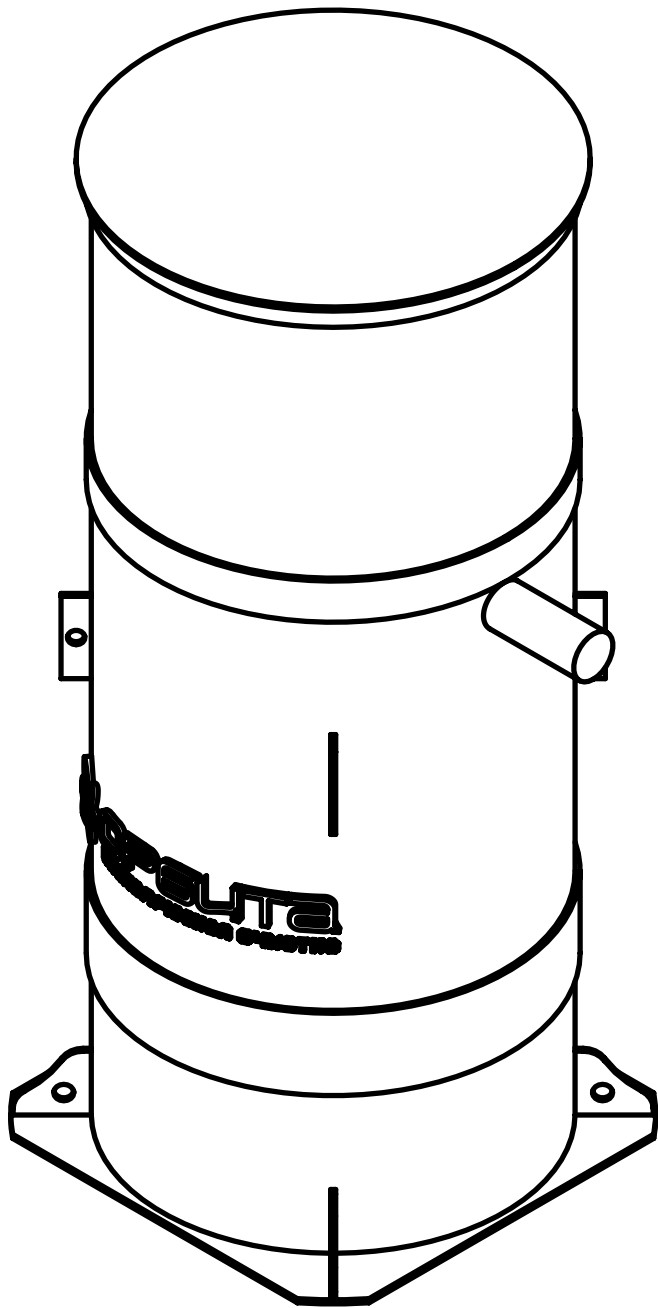



ЭКОЗ.900.2330.001

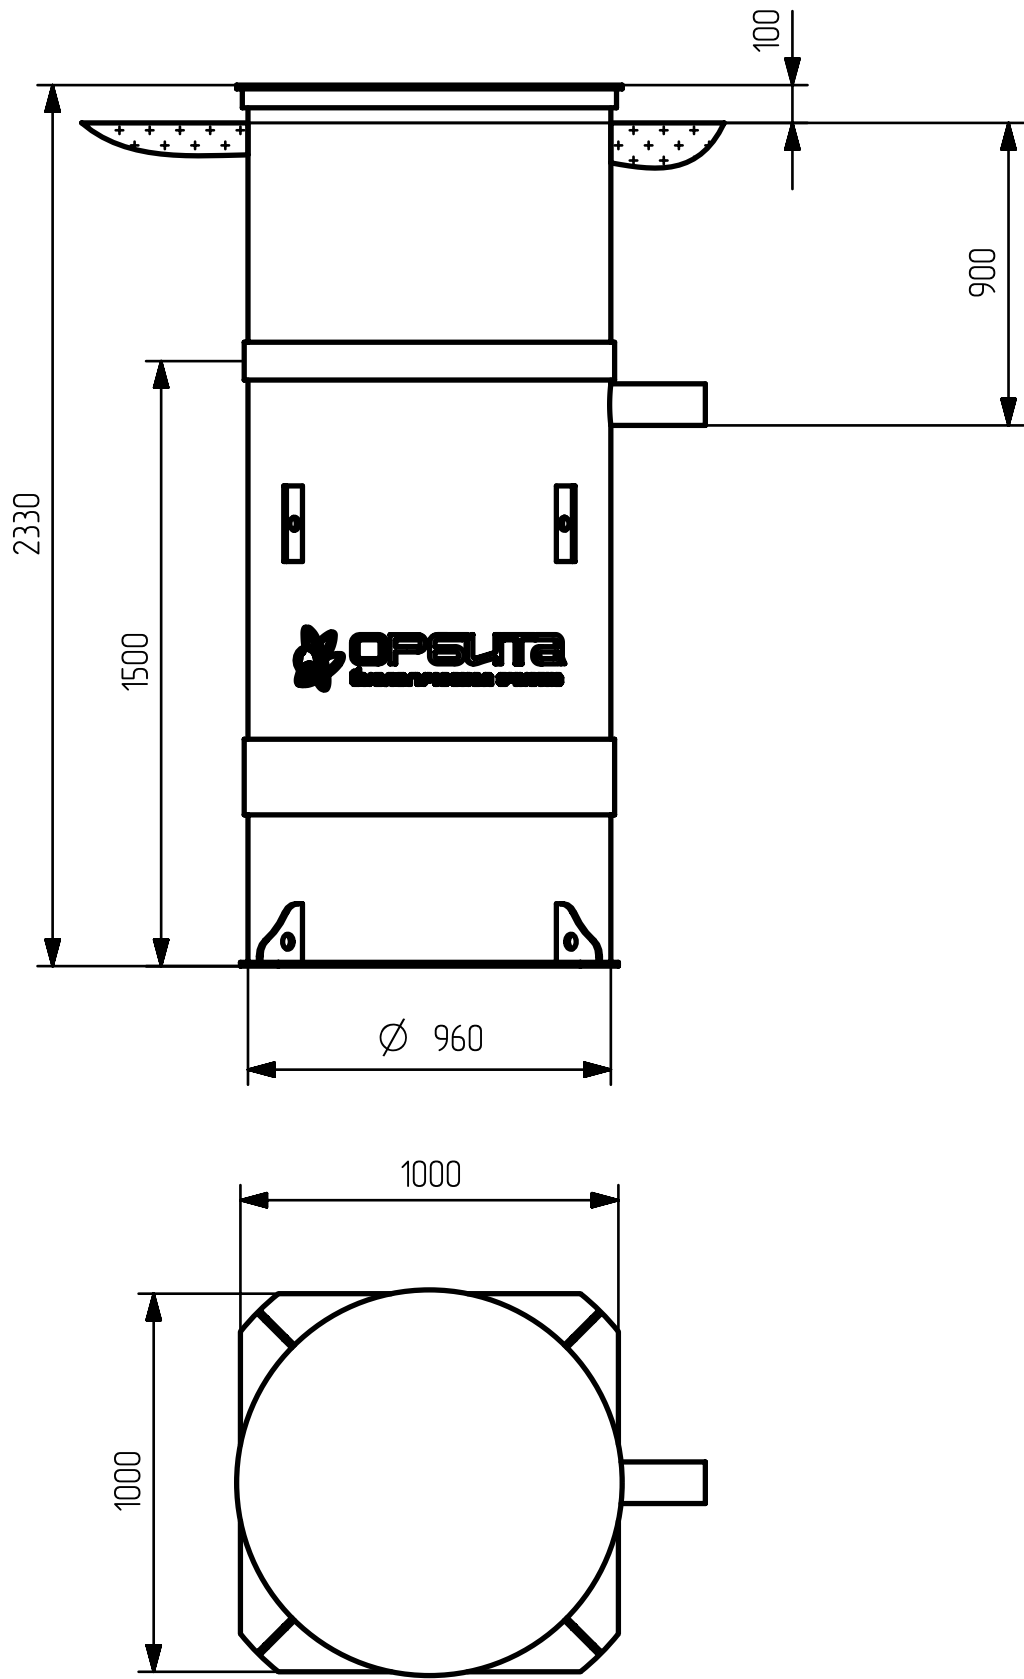

					ЭКОЗ.900.2330.001			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОРБИТА ЭКО-3 900	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	

ЭКОЗ.900.2330.001

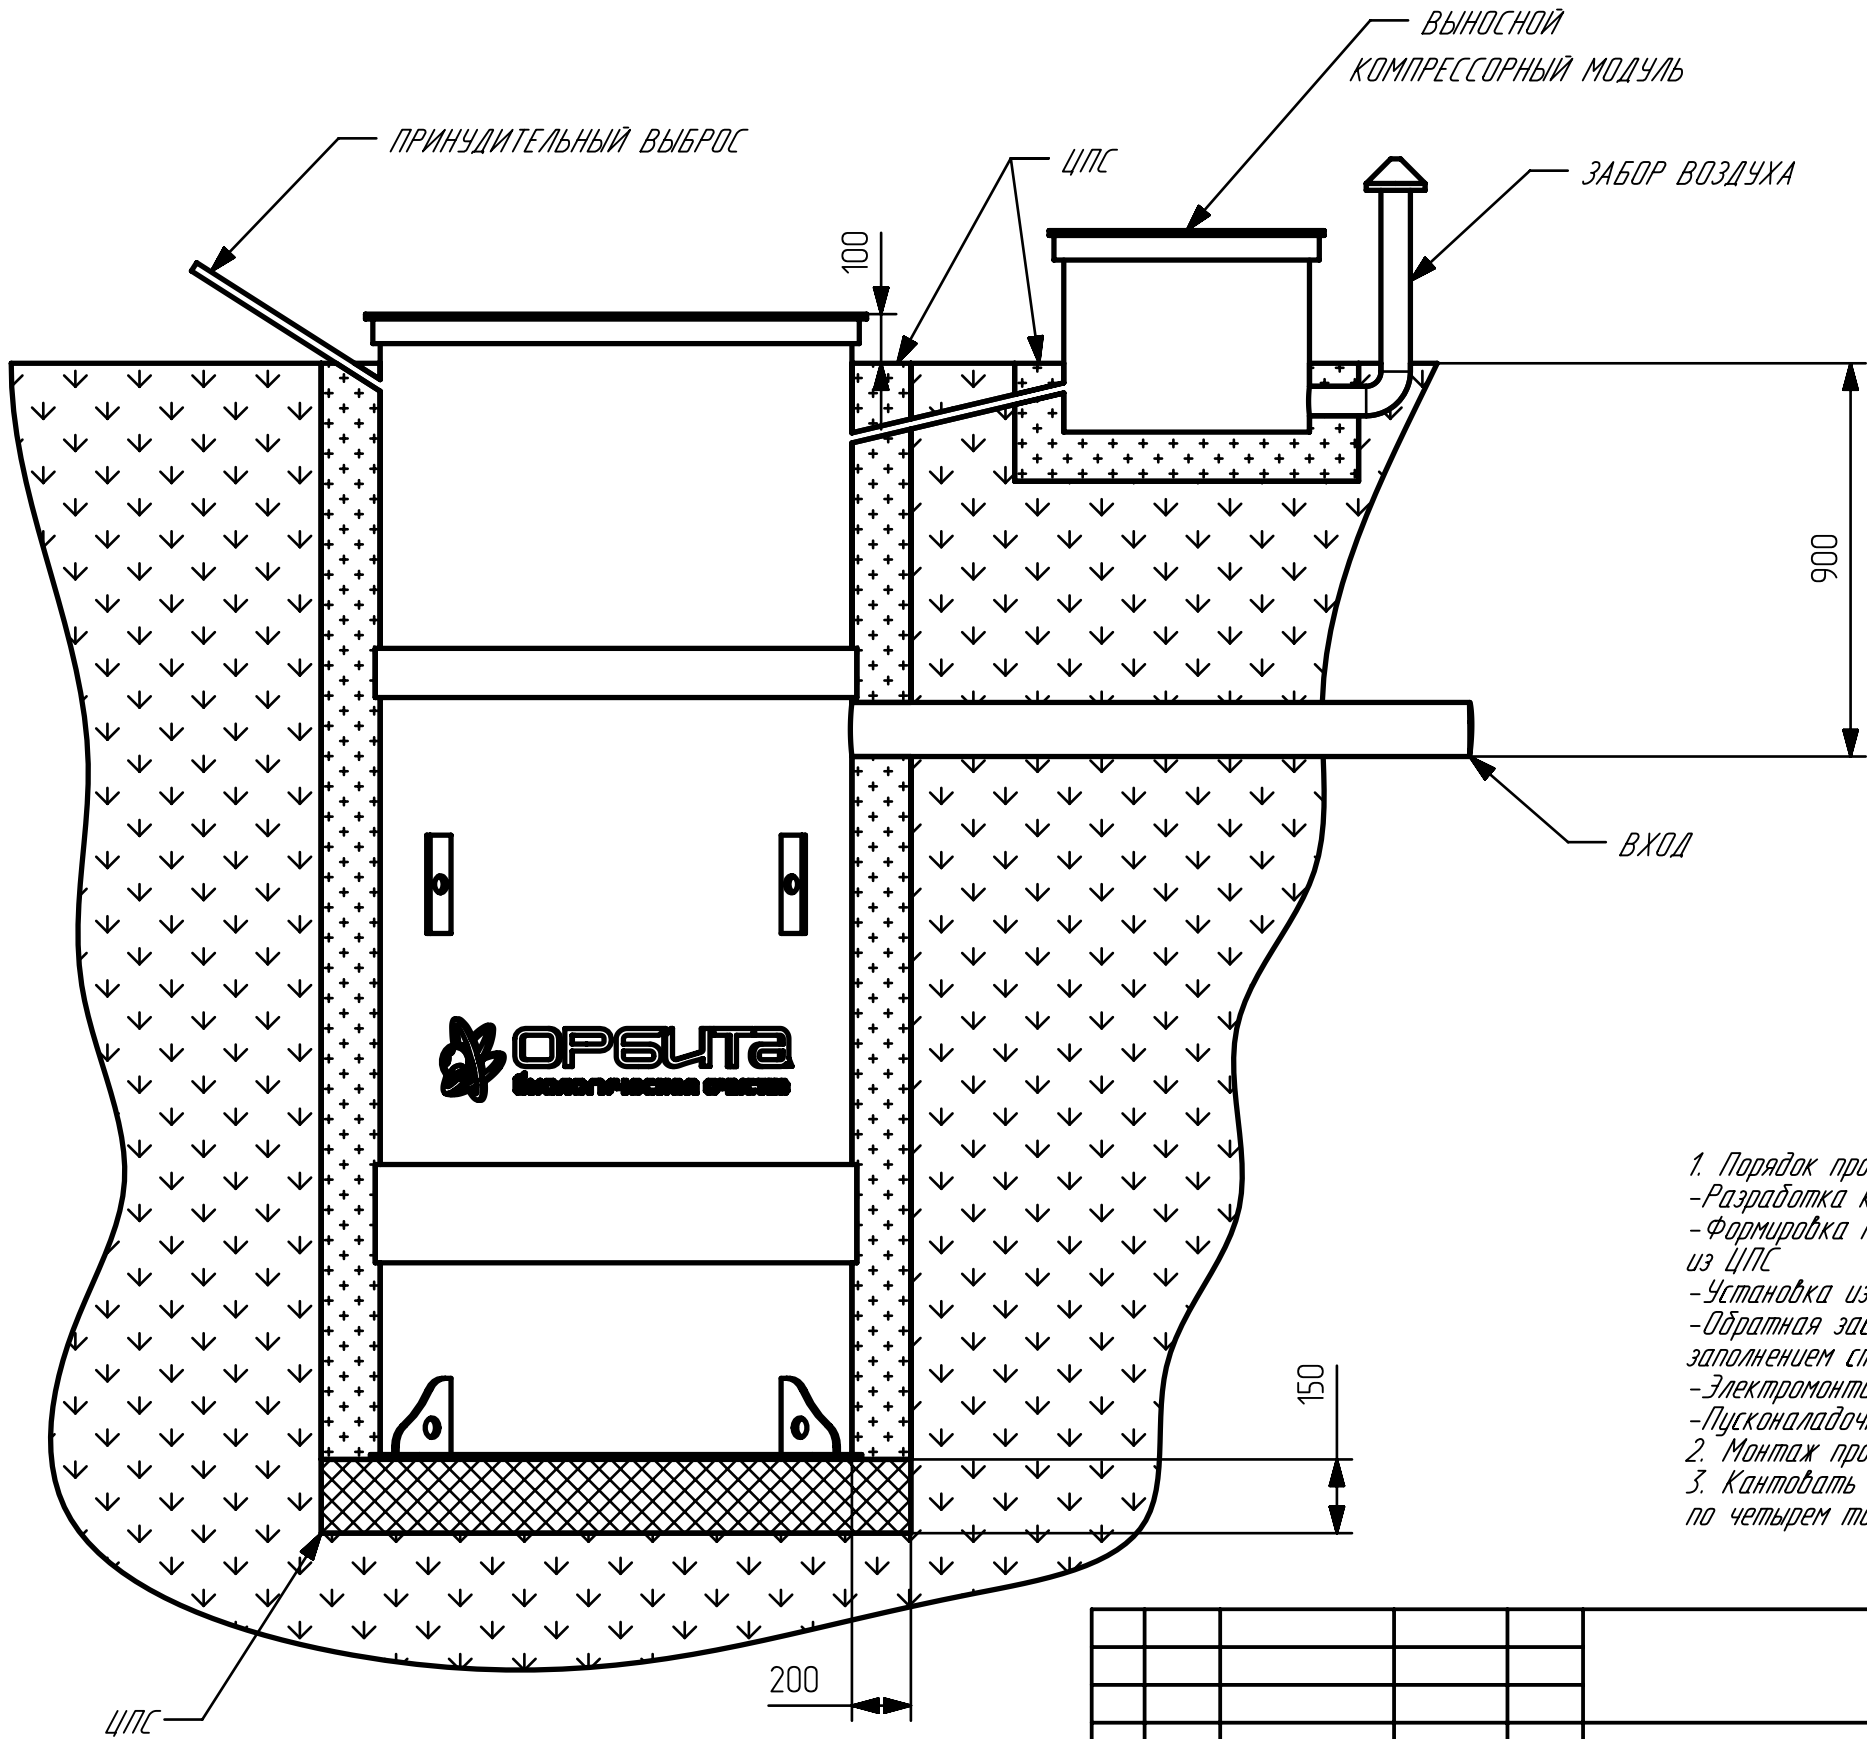

1. Порядок проведения монтажных работ:
- Разработка котлована
- Формировка подушки 150 мм с послойной трамбовкой из ЦПС
- Установка изделия
- Обратная засыпка ЦПС с одновременным заполнением станции водой
- Электромонтажные работы
- Пусконаладочные работы
2. Монтаж производить квалифицированным персоналом
3. Кантовать допускается за специальный крепеж по четырем точкам

					ЭКОЗ.900.2330.001					