
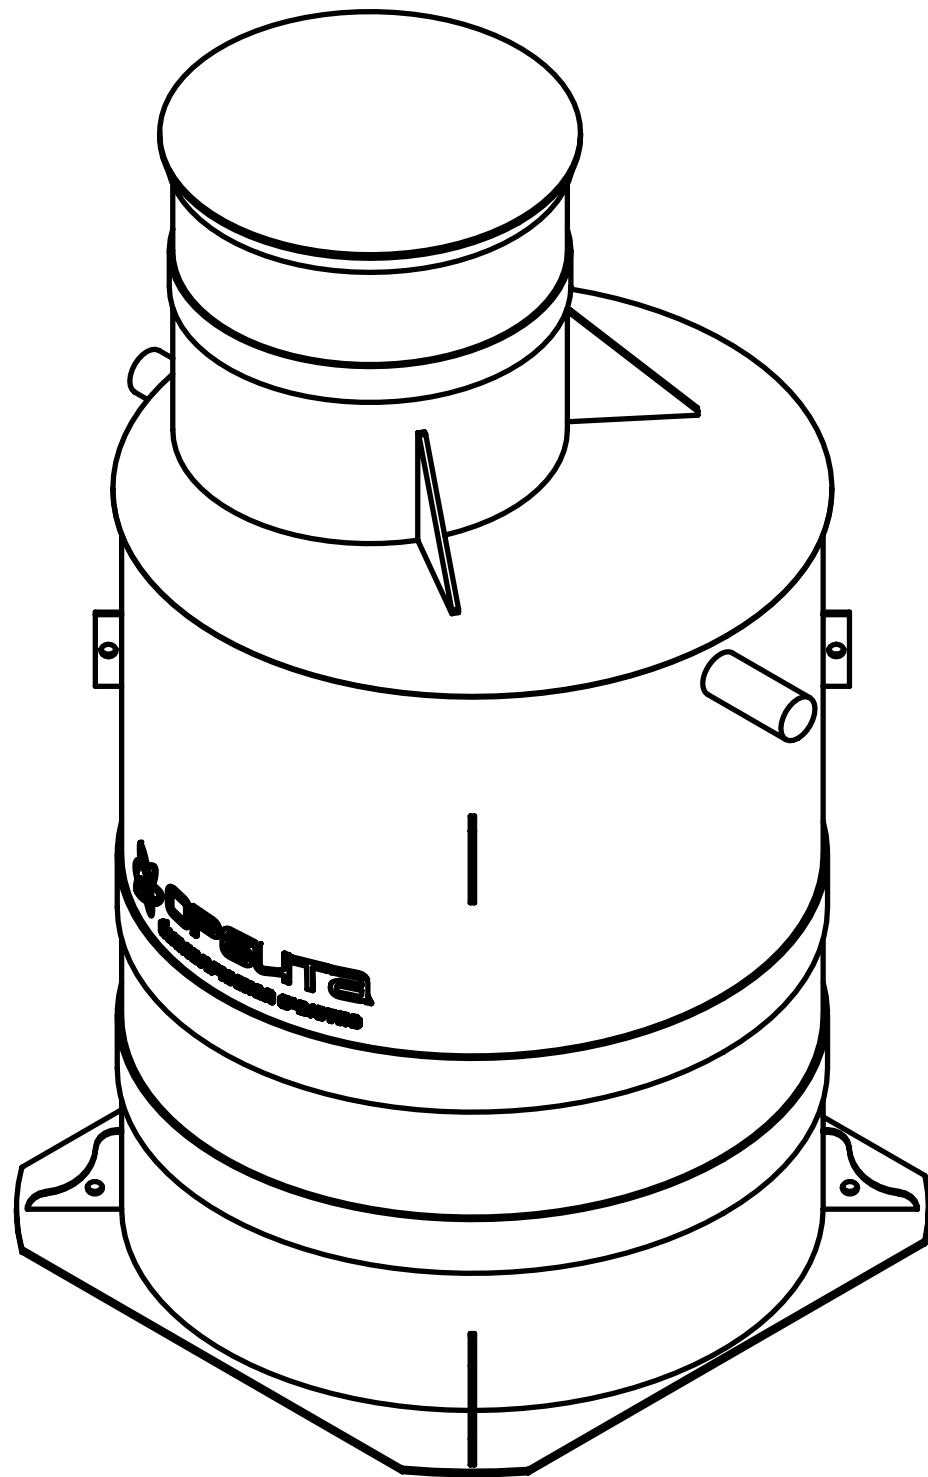


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Спраб. №	Перб. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

ПРО10.900.2836.001

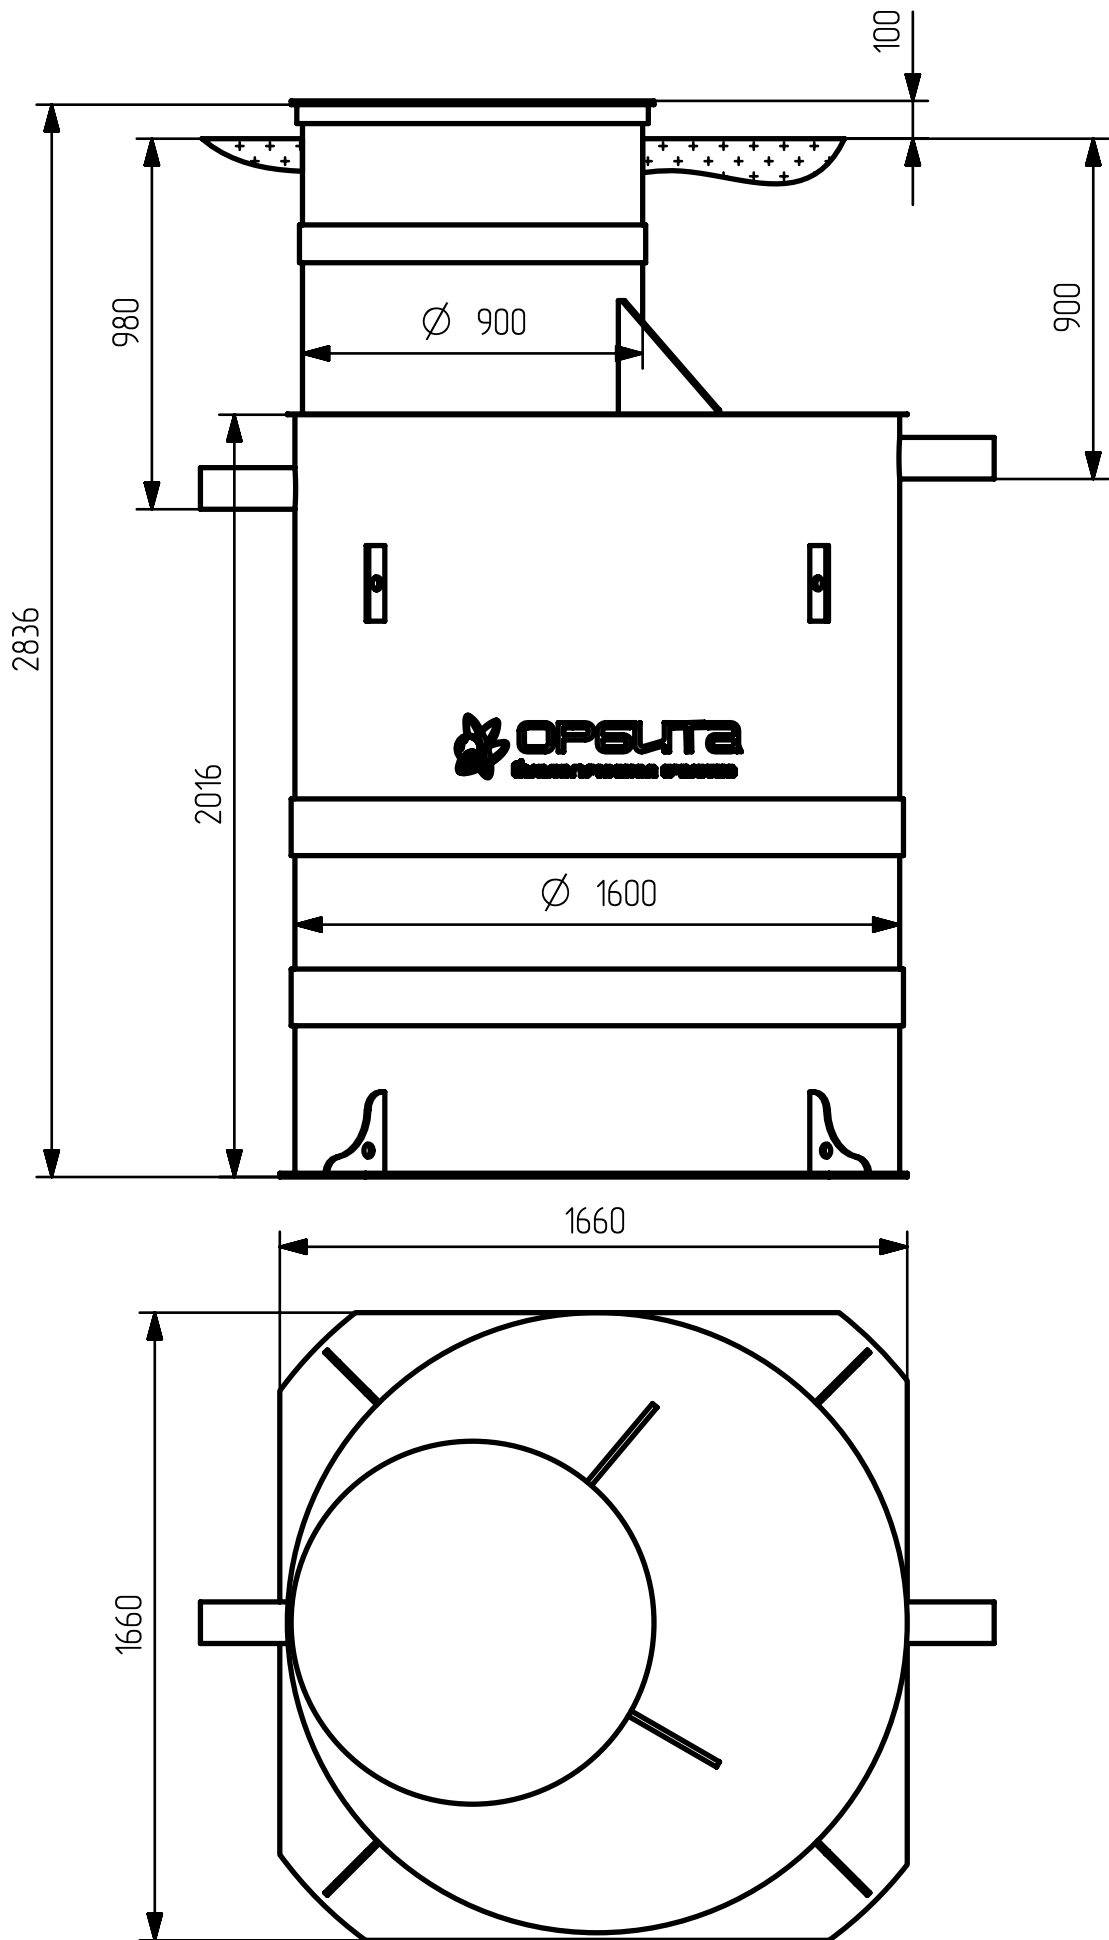


					ПРО10.900.2836.001			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОРЕБИТА ПРО 10 900	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3

Перб. примен.		Спраб. №		Подп. и дата		Взам. инб. №		Инб. №		Инб. № подл.	

ПРО10.900.2836.001

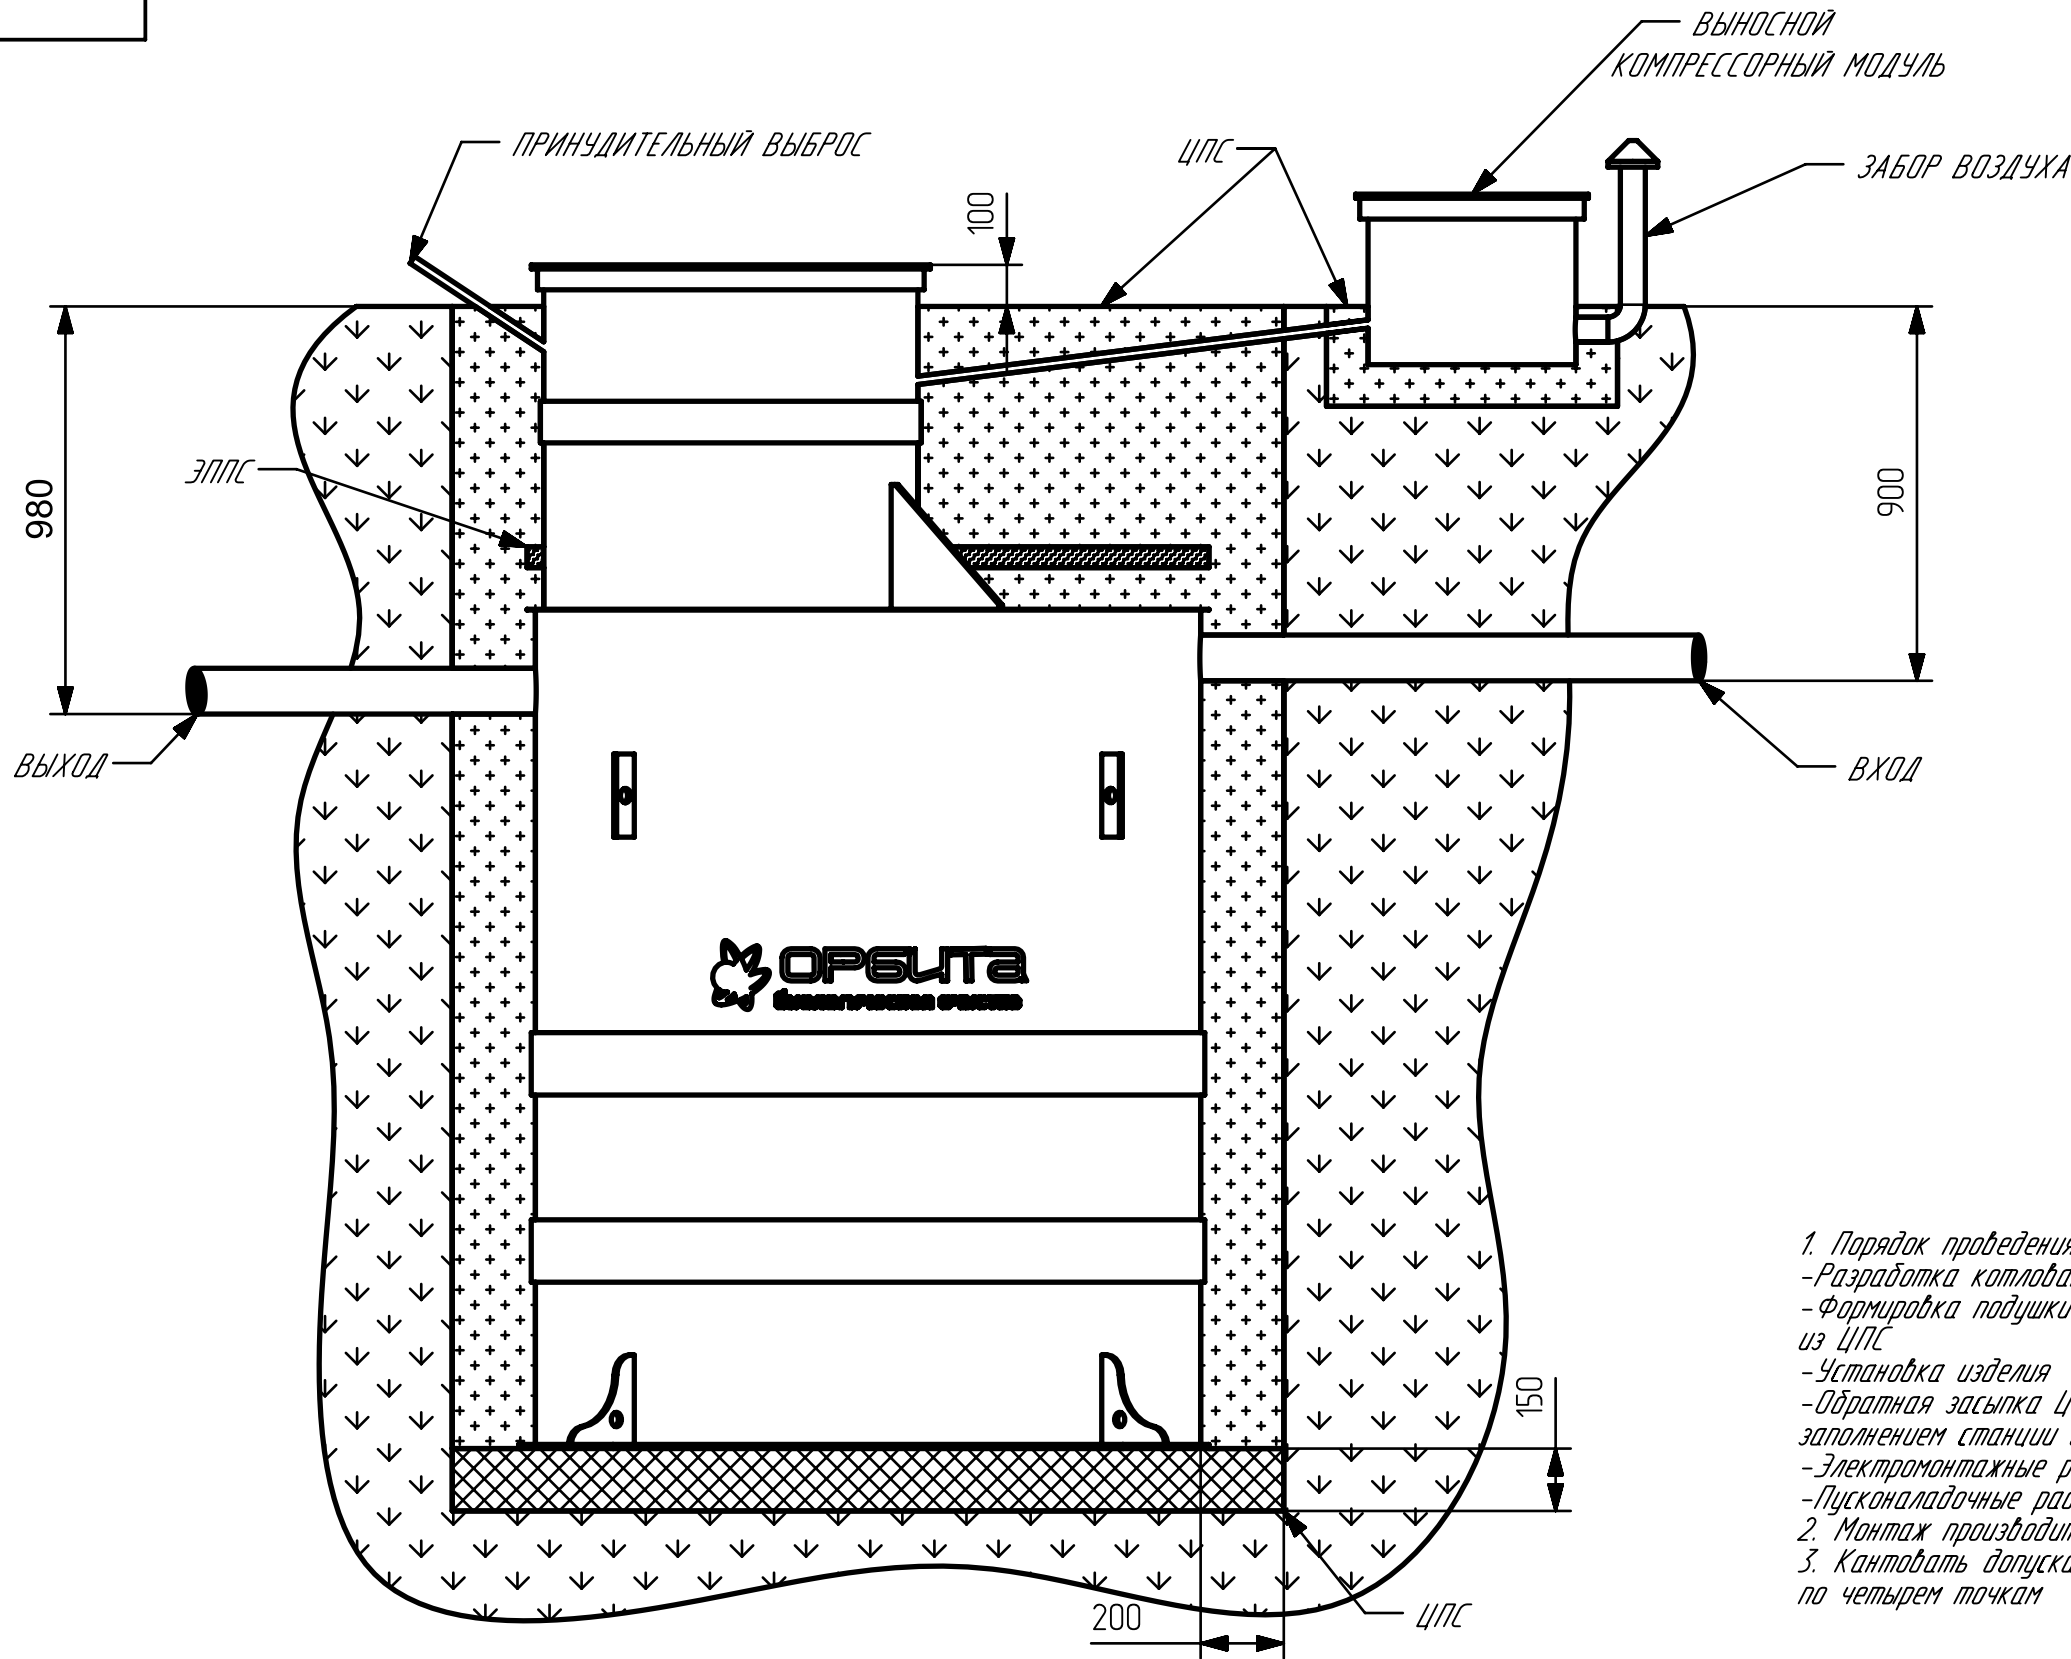

1. Порядок проведения монтажных работ:
- Разработка котлована
 - Формировка подушки 150 мм с послойной трамбовкой из ЦПС
 - Установка изделия
 - Обратная засыпка ЦПС с одновременным заполнением станции водой
 - Электромонтажные работы
 - Пусконаладочные работы
2. Монтаж производить квалифицированным персоналом
3. Кантовать допускается за специальный крепеж по четырем точкам

					ПРО10.900.2836.001						
					ОРБИТА ПРО 10 900 СХЕМА МОНТАЖА СТАНЦИИ	Лист			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.											
Проб.											
Т.контр.											
						Лист			Листов 1		
Н.контр.											
Утв.											

Копировал

Формат А3