
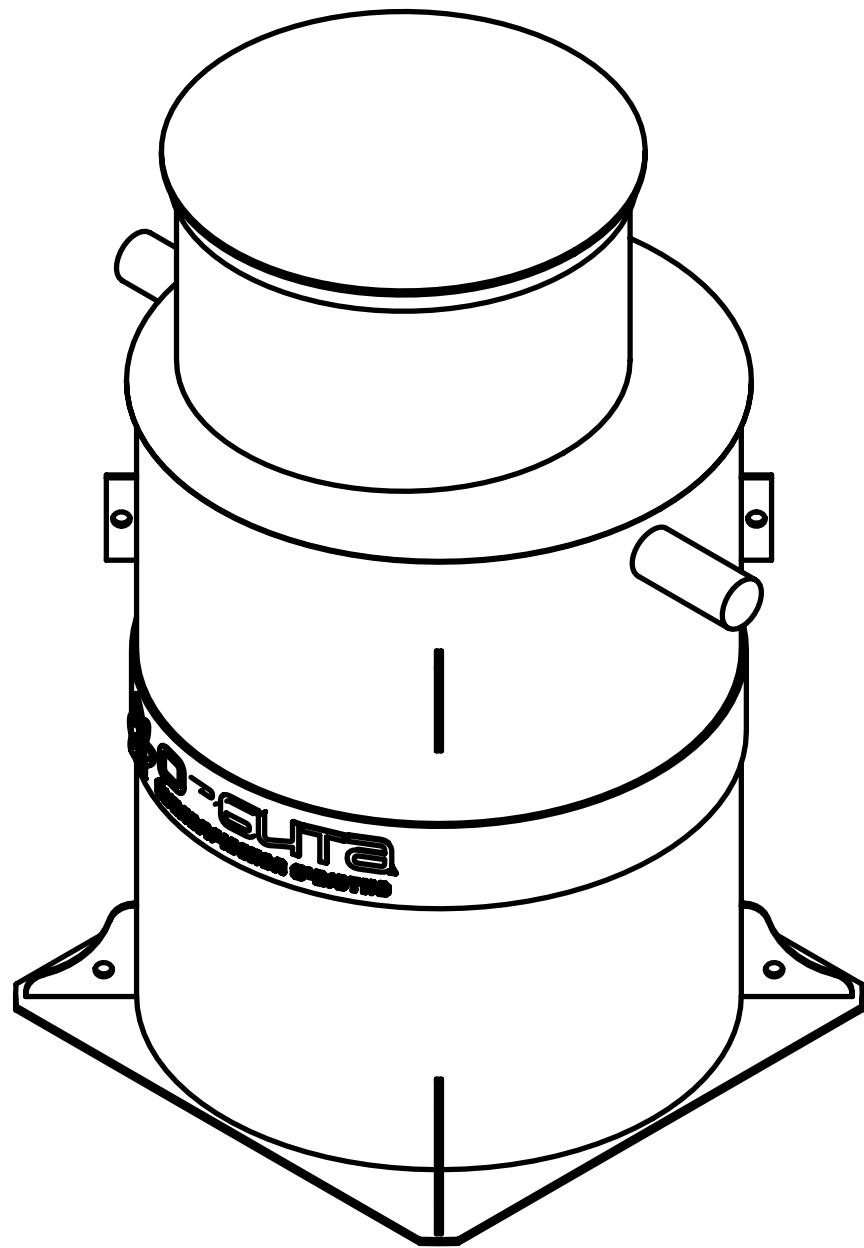
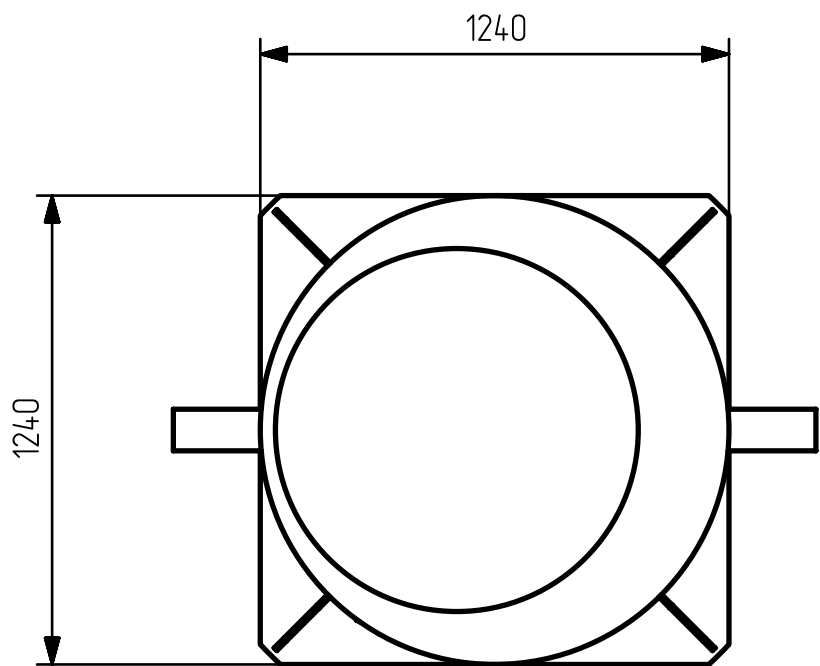


ПРОЗ.578.2000.001

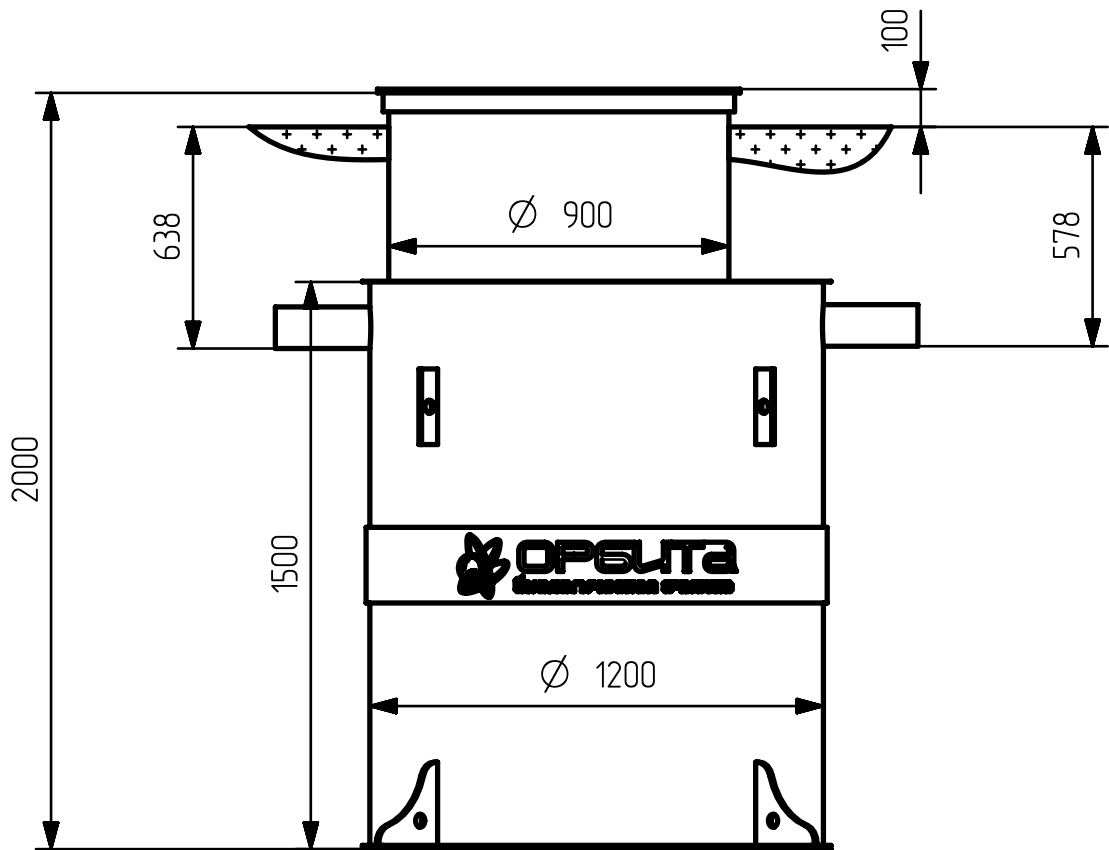

					ПРОЗ.578.2000.001			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОРЕБИТА ПРО-3	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № докум.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПРОЗ.578.2000.001

ВЫНОСНОЙ КОМПРЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ

ЗАБОР ВОЗДУХА

ЦПС

100

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВЫБРОС

ЭППС

638

ВЫХОД

ОРЕБИТА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

150

ЦПС

200

ВХОД

578

1. Порядок проведения монтажных работ:
- Разработка котлована
- Формировка подушки 150 мм с послойной трамбовкой из ЦПС
- Установка изделия
- Обратная засыпка ЦПС с одновременным заполнением станции водой
- Электромонтажные работы
- Пусконаладочные работы
2. Монтаж производить квалифицированным персоналом
3. Кантовать допускается за специальный крепеж по четырем точкам

					ПРОЗ.578.2000.001			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОРЕБИТА ПРО-3 СХЕМА МОНТАЖА СТАНЦИИ	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3